

# Знакомство с АЭС











# Волгодонская АЭС







ПМТ  
БЩУ  
2005-2-11



ПМТ РЩУ



КЛАСС  
ТЦ



КЛАСС  
РЦ




КЛАСС ДЛЯ  
ПРЕДТРИНОВАННЫХ  
ЗАНЯТИЙ ПМТ

Подготовка оперативного персонала обеспечивается применением полномасштабного тренажера БЩУ и РЩУ



# Генератор с возбудителем

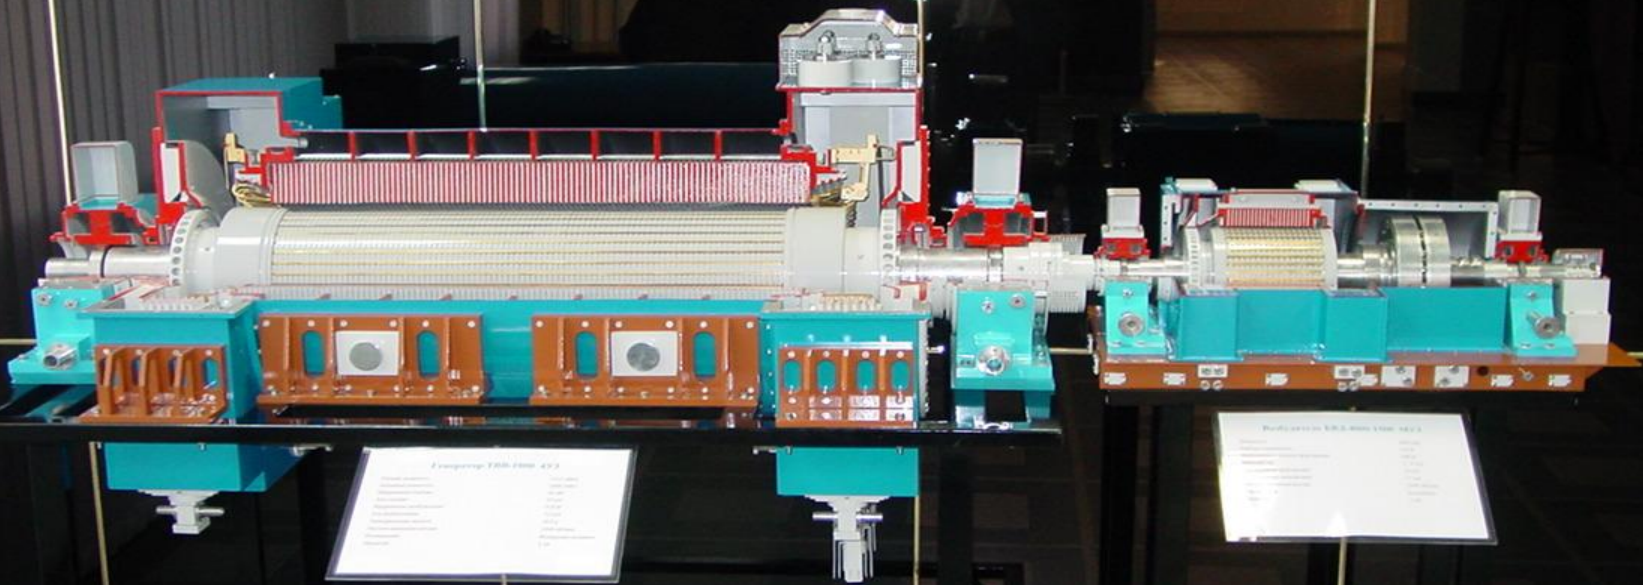

Генератор ТЭО-2000 4У3

Мощность	2000 кВт
Напряжение	10 кВ
Частота	50 Гц
Скорость вращения	1500 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP23
Класс изоляции	F
Средняя продолжительность службы	30 лет


Возбудитель ВЭВ-2000 4У3

Мощность	2000 кВт
Напряжение	10 кВ
Частота	50 Гц
Скорость вращения	1500 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP23
Класс изоляции	F
Средняя продолжительность службы	30 лет

2005 10 12




# ИНСТРУКТОР-ДИСПЕТЧЕР НА ППР

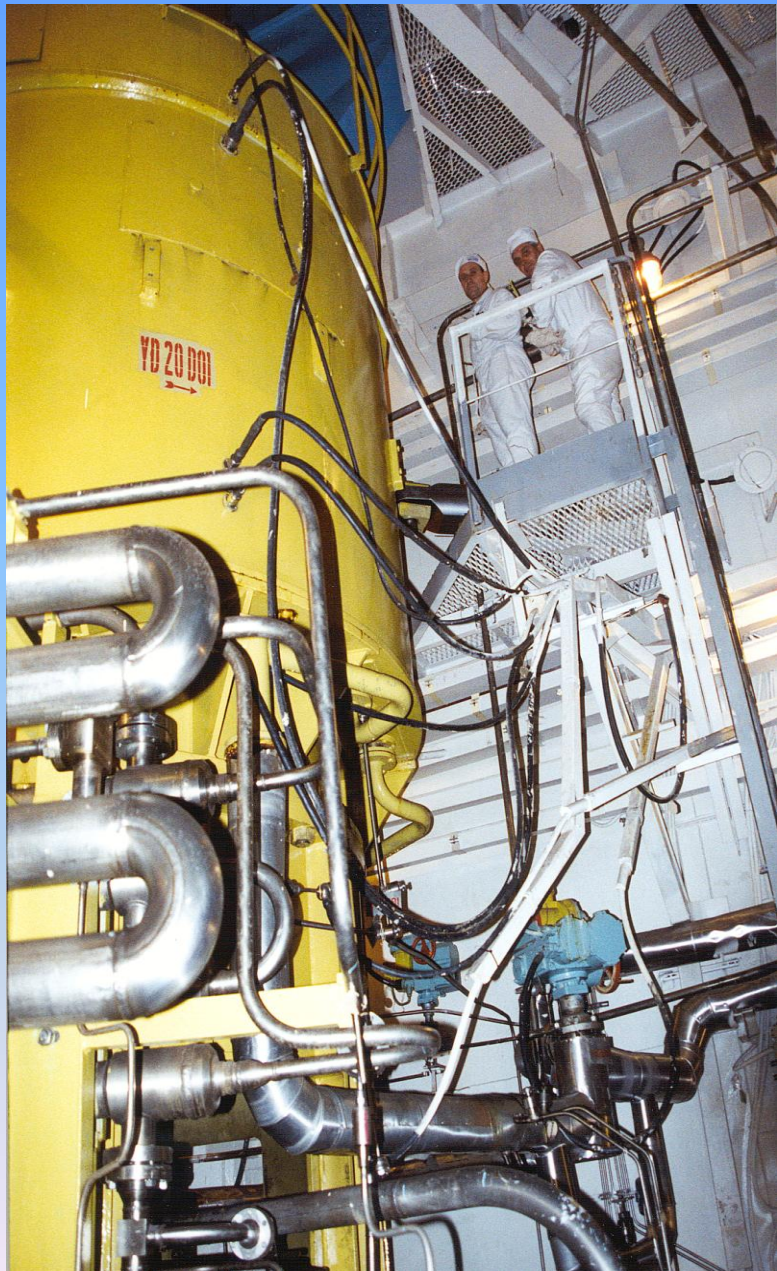



# АЭС с реактором ВВЭР

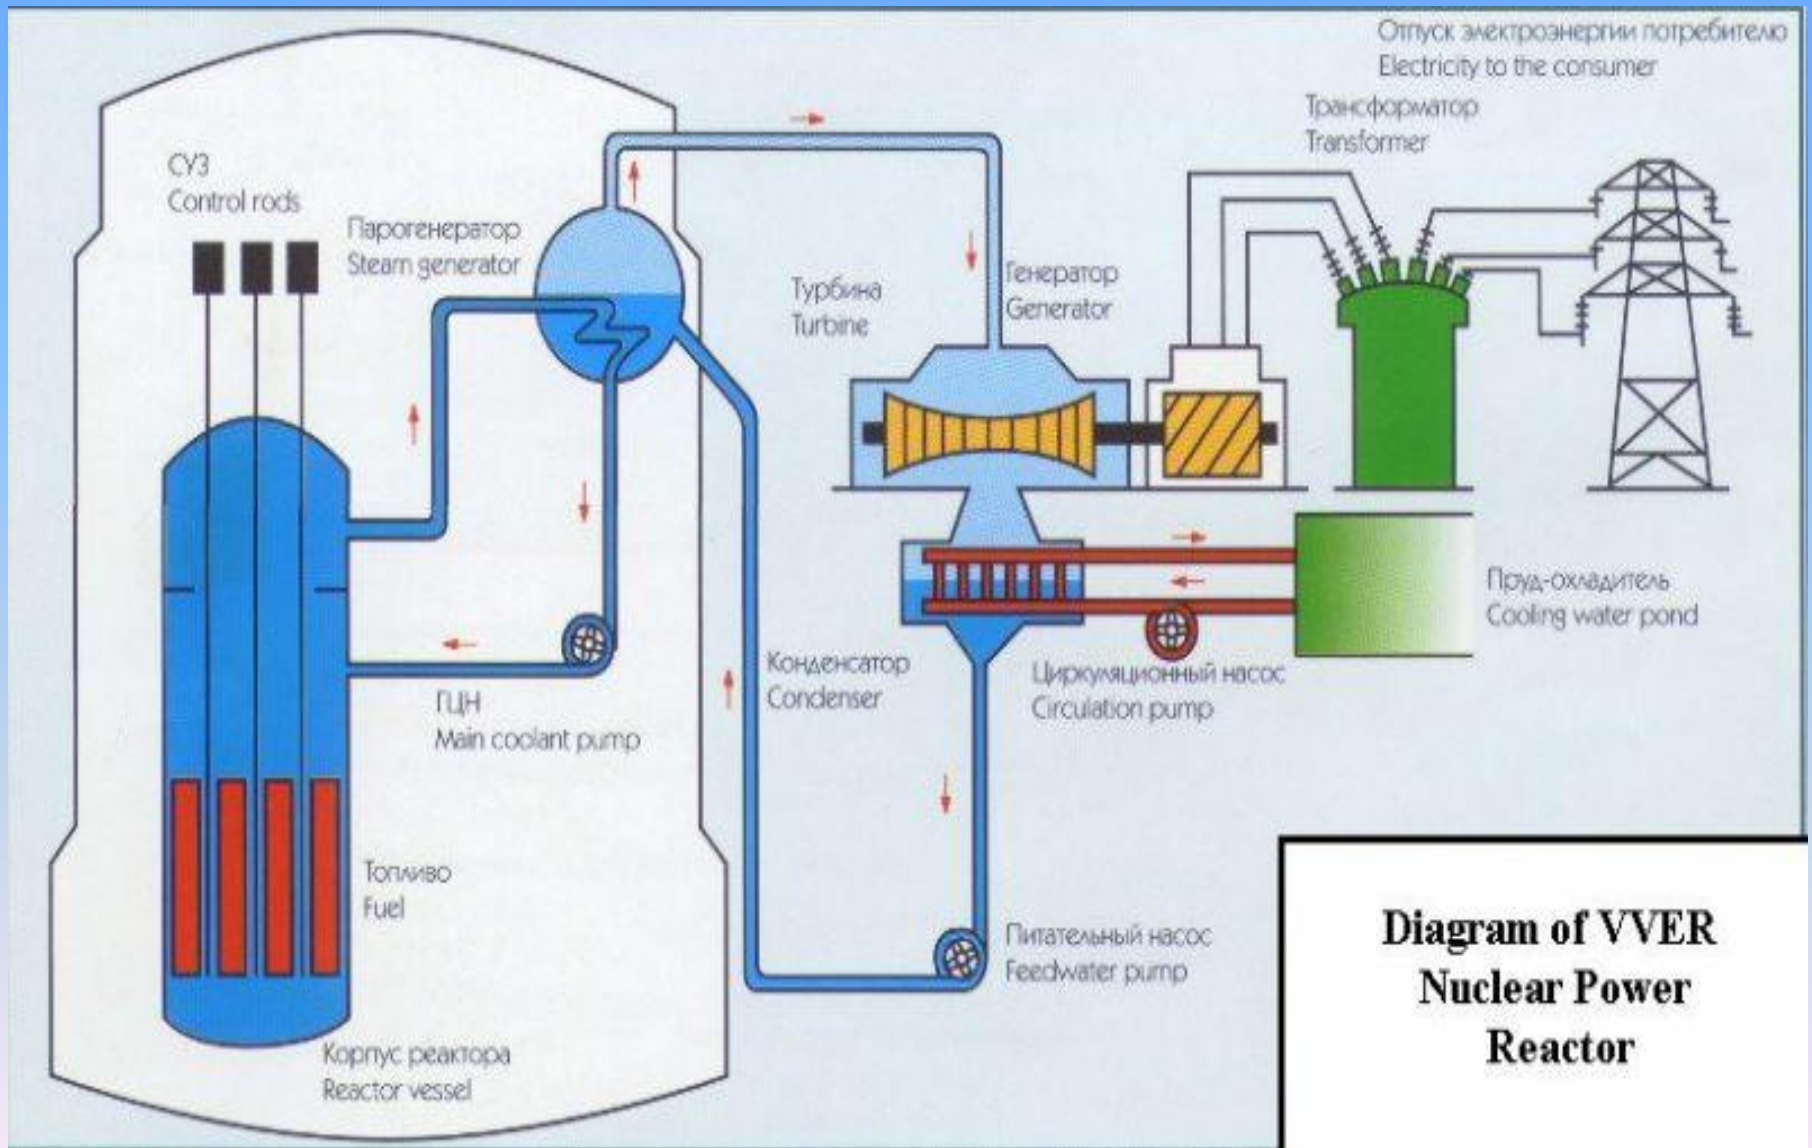



# Основное оборудование 1 контура

