ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КСС-кривые силы света

Обозначение КСС	К	К1	Г1	Д	Л45	Ш1	Ш3	Кососвет 55-10
Град.	30	60	90	120	45	57 (55-60)	67 (66-70)	55 гр. попер. 10 гр. прод.
Вид КСС								

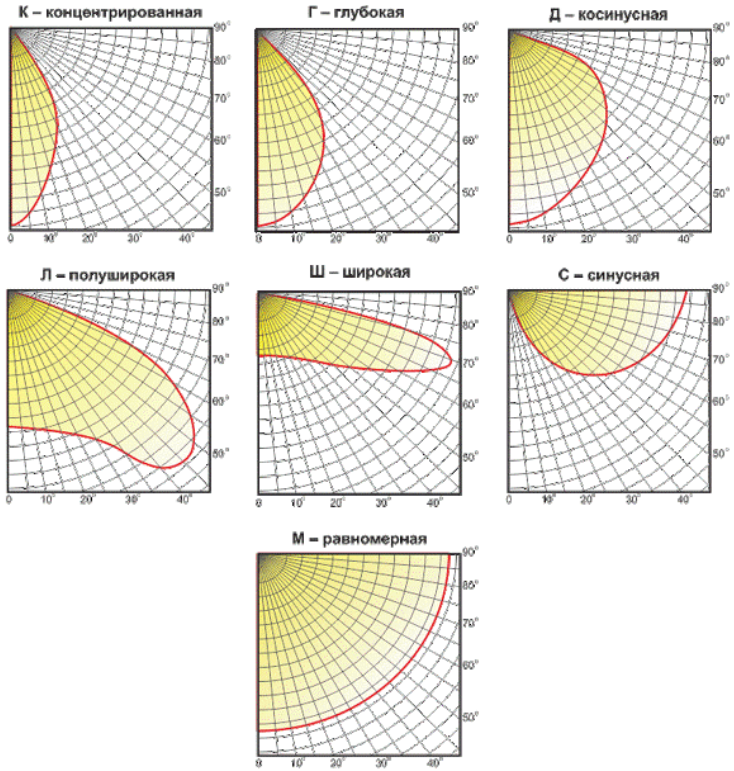

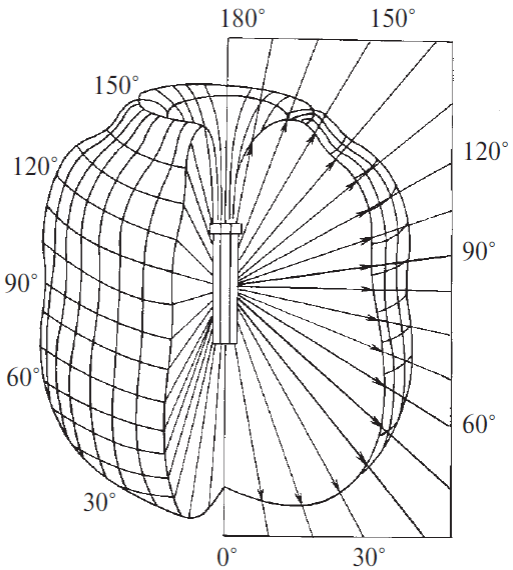

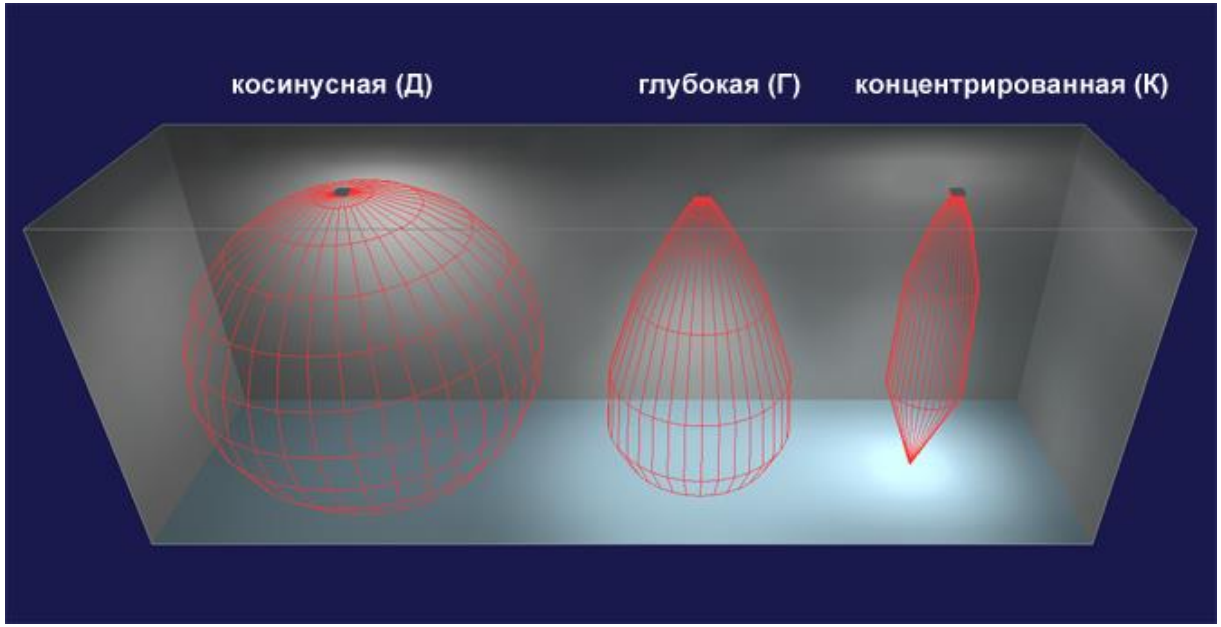
косинусная (Д)
глубокая (Г)
концентрированная (К)

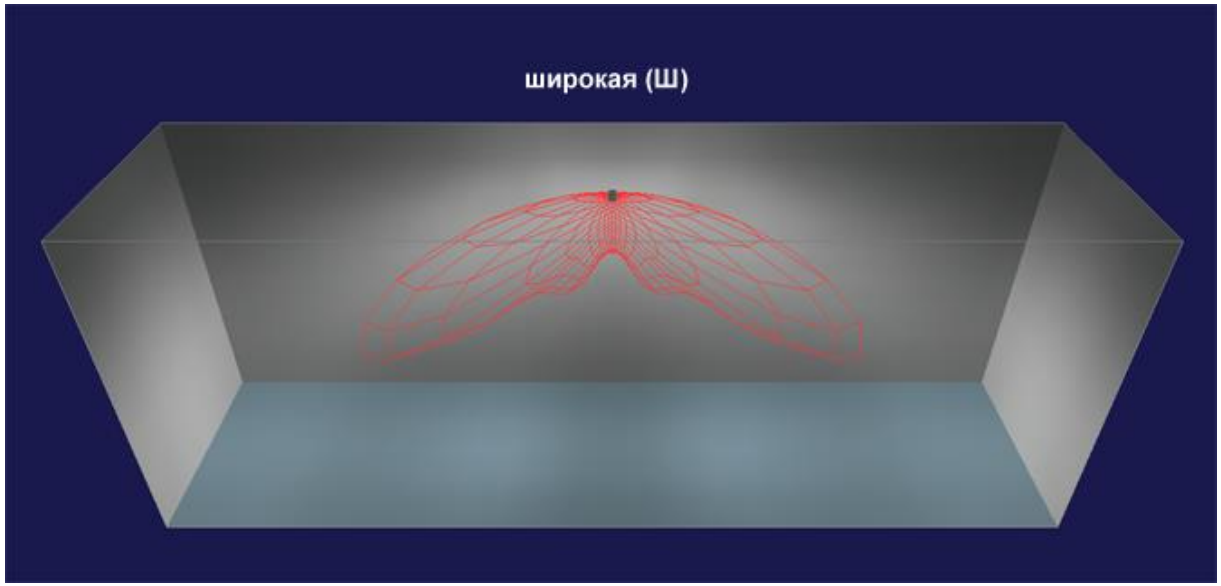
широкая (Ш)

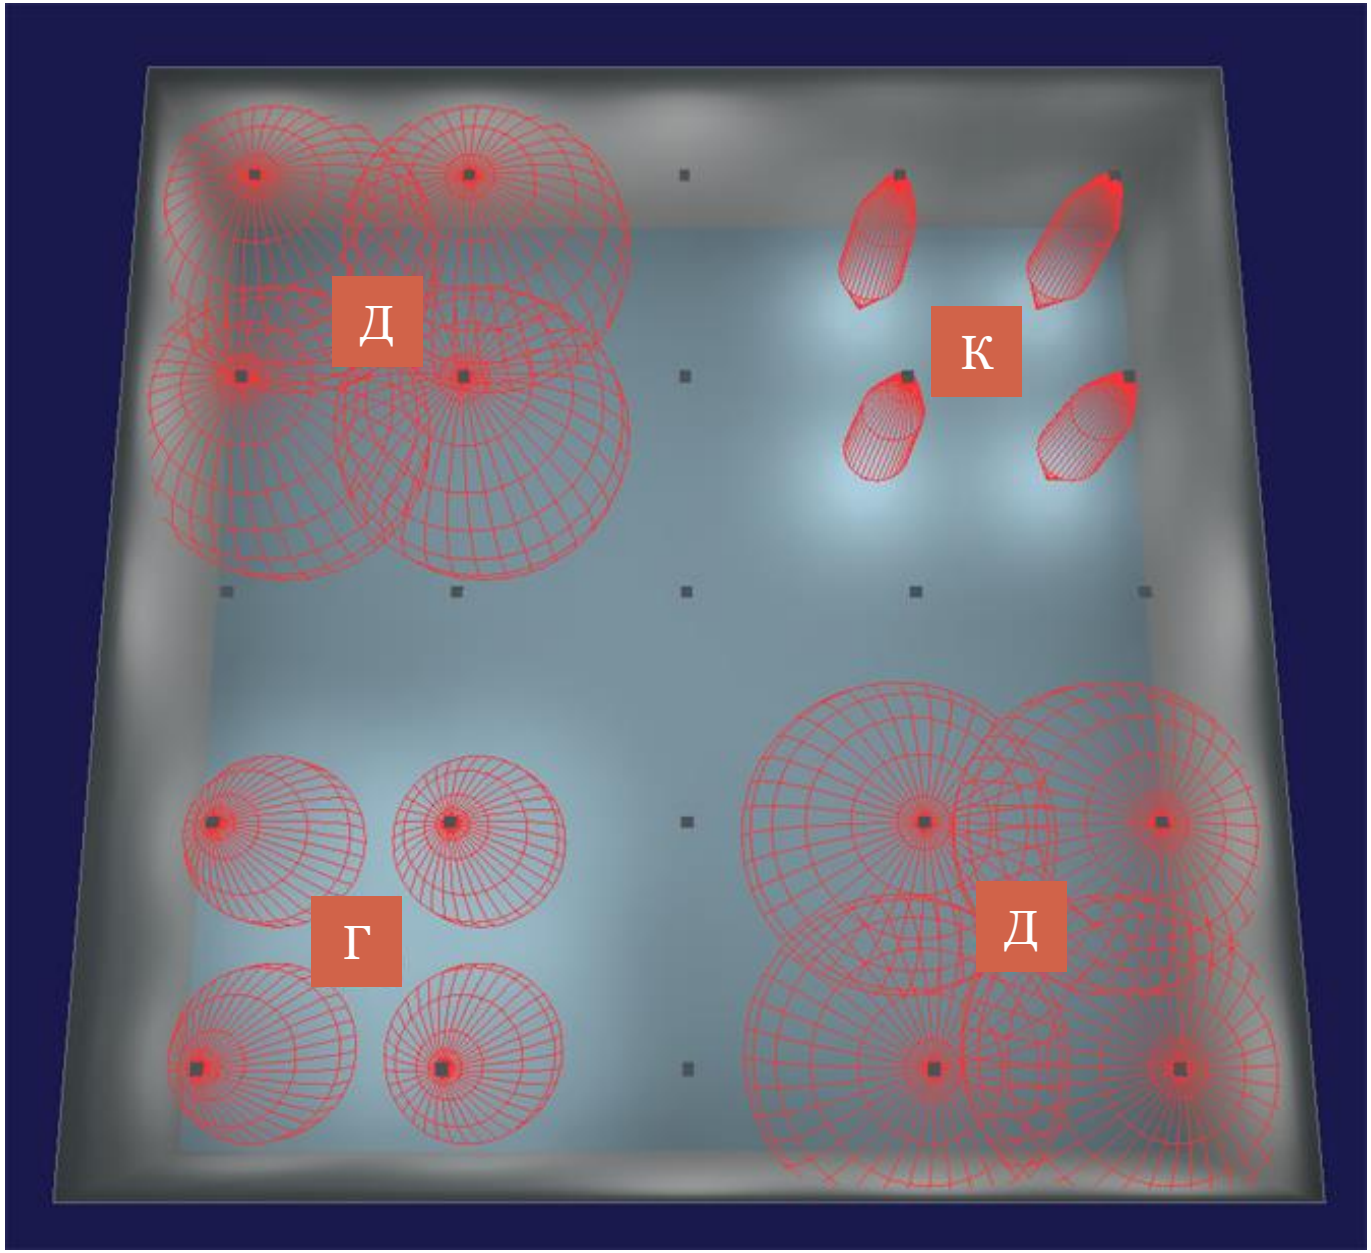
Д
К
Г
Д

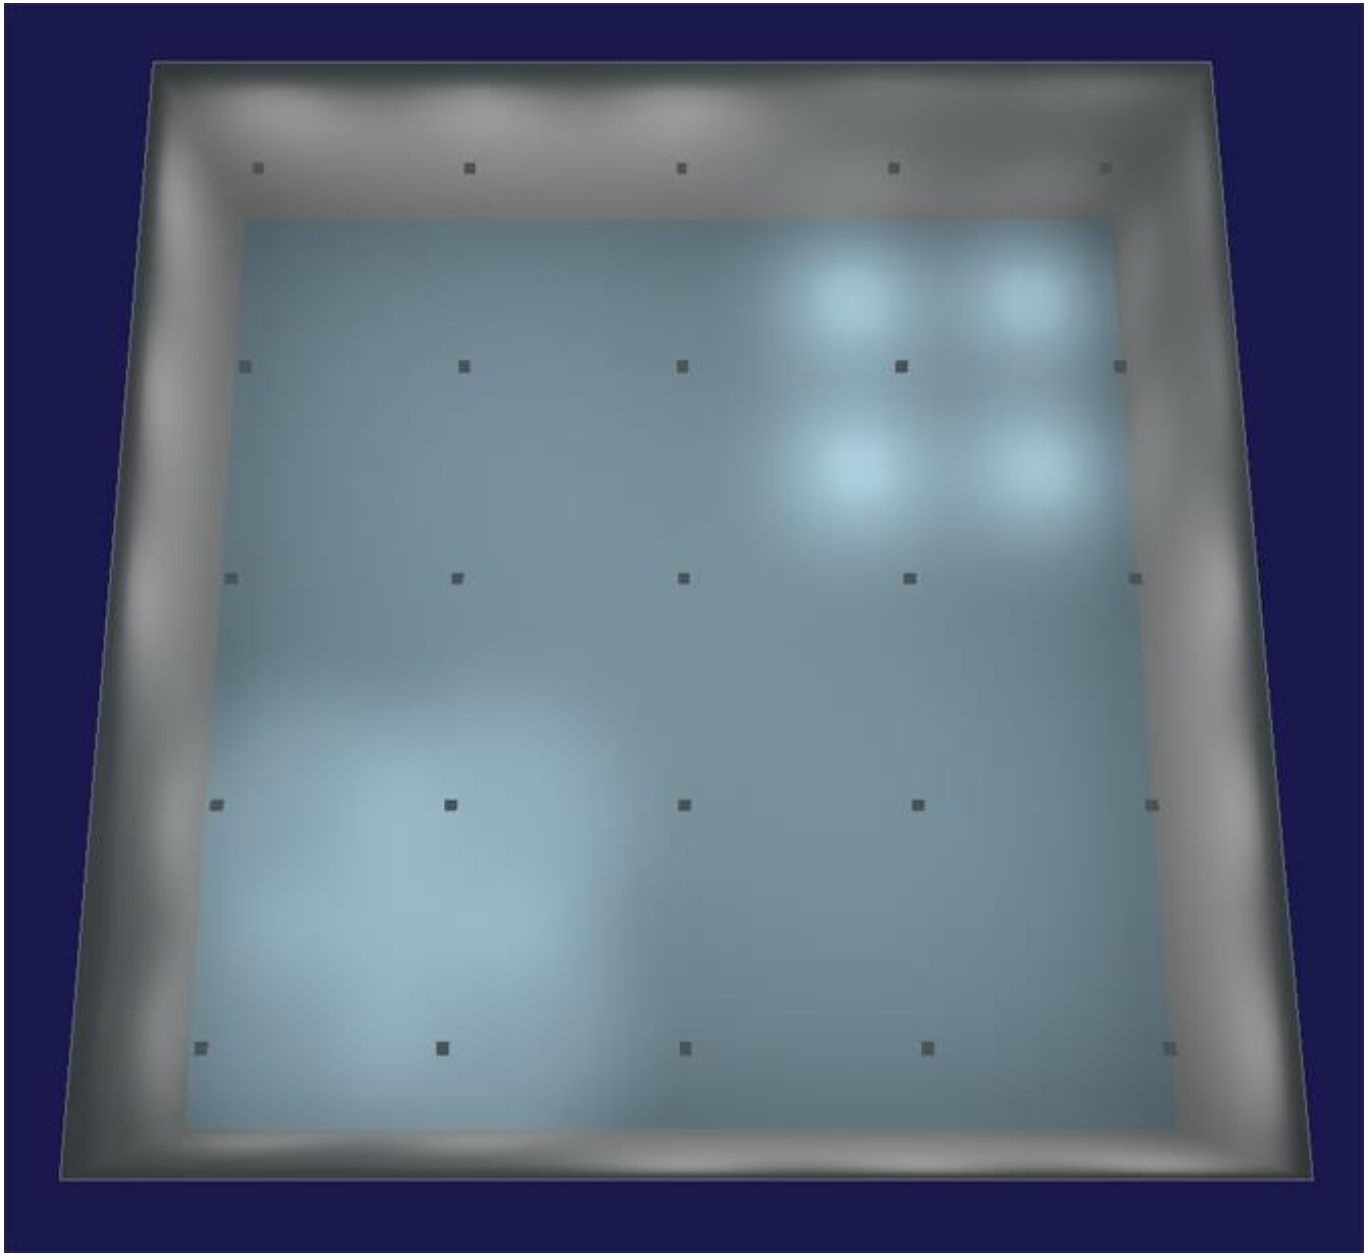

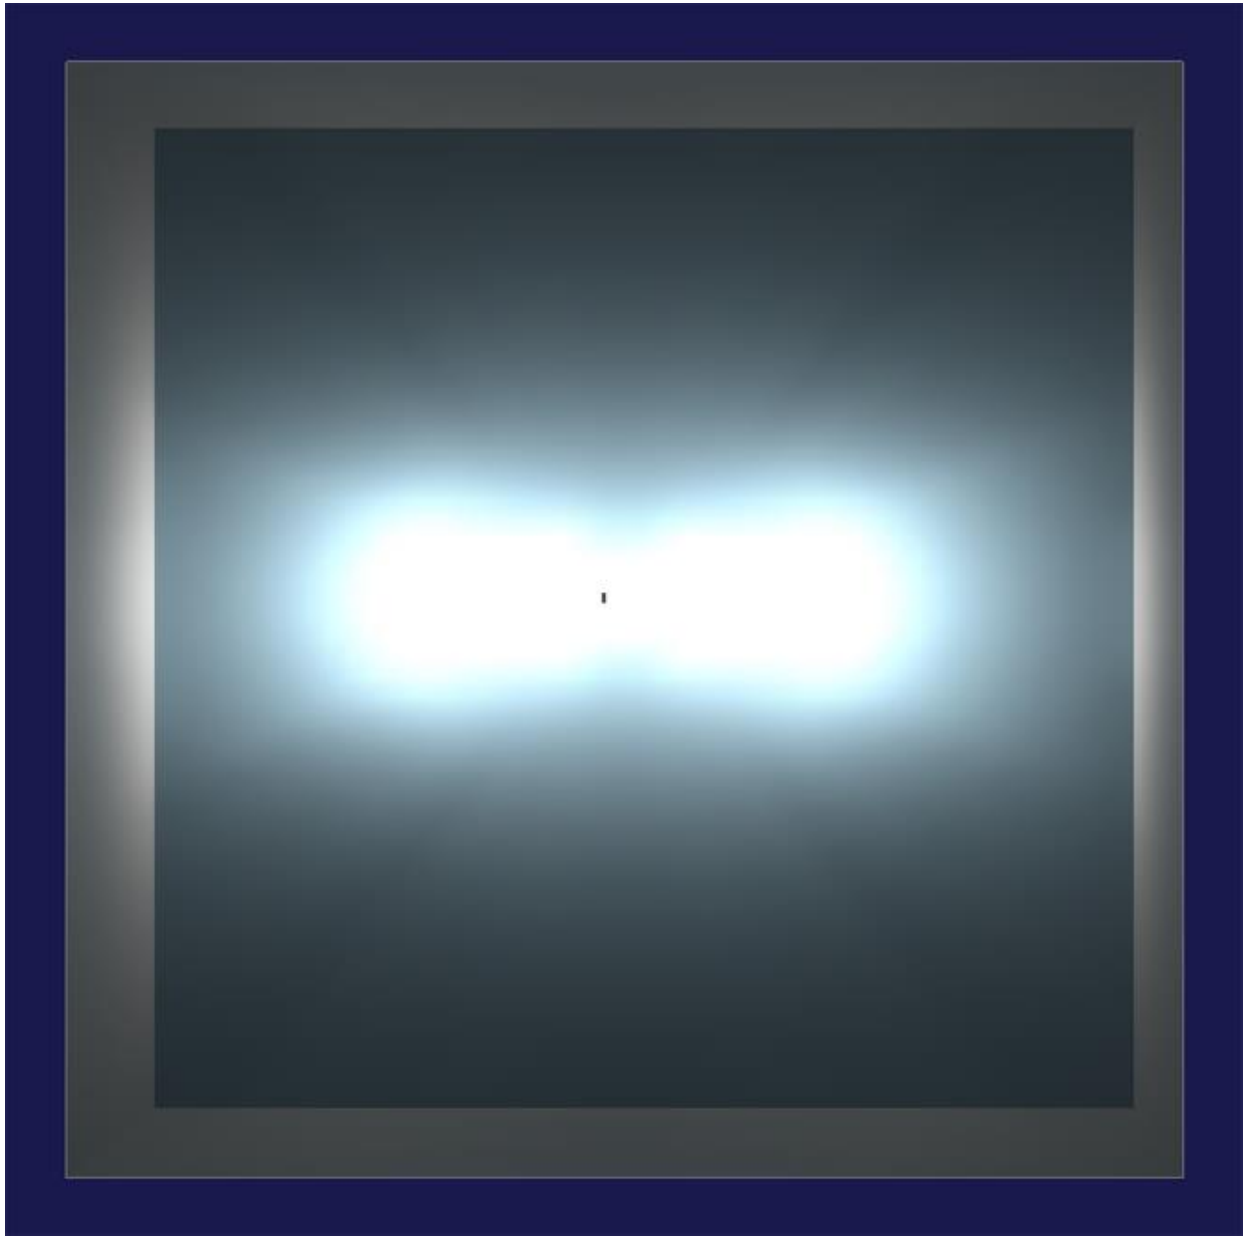

Задача:
Рассчитать общее освещение коридора методом коэффициента использования. Для каждого типа ОП определить их общее количество и общую мощность осветительной установки. По результатам расчёта определить наиболее целесообразный осветительный прибор с КСС.

Размеры помещения: 10x2x3,2 м
Коэффициенты отражения: $p_п = 0,7$; $p_с = 0,3$; $p_р = 0,1$

Осветительные приборы (ОП):
1. RA12 https://www.iguzzini.com/ra12/
2. RA13 https://www.iguzzini.com/ra13/
3. QL66 https://www.iguzzini.com/ql66/